


USEAAN TULO- JA POISTOILMAKONETTA PALVELEVA
RETERMIA LTO- RATKAISU. TULO- JA POISTOPATTERIT
SIJOITETTU KESKITETYSTI.

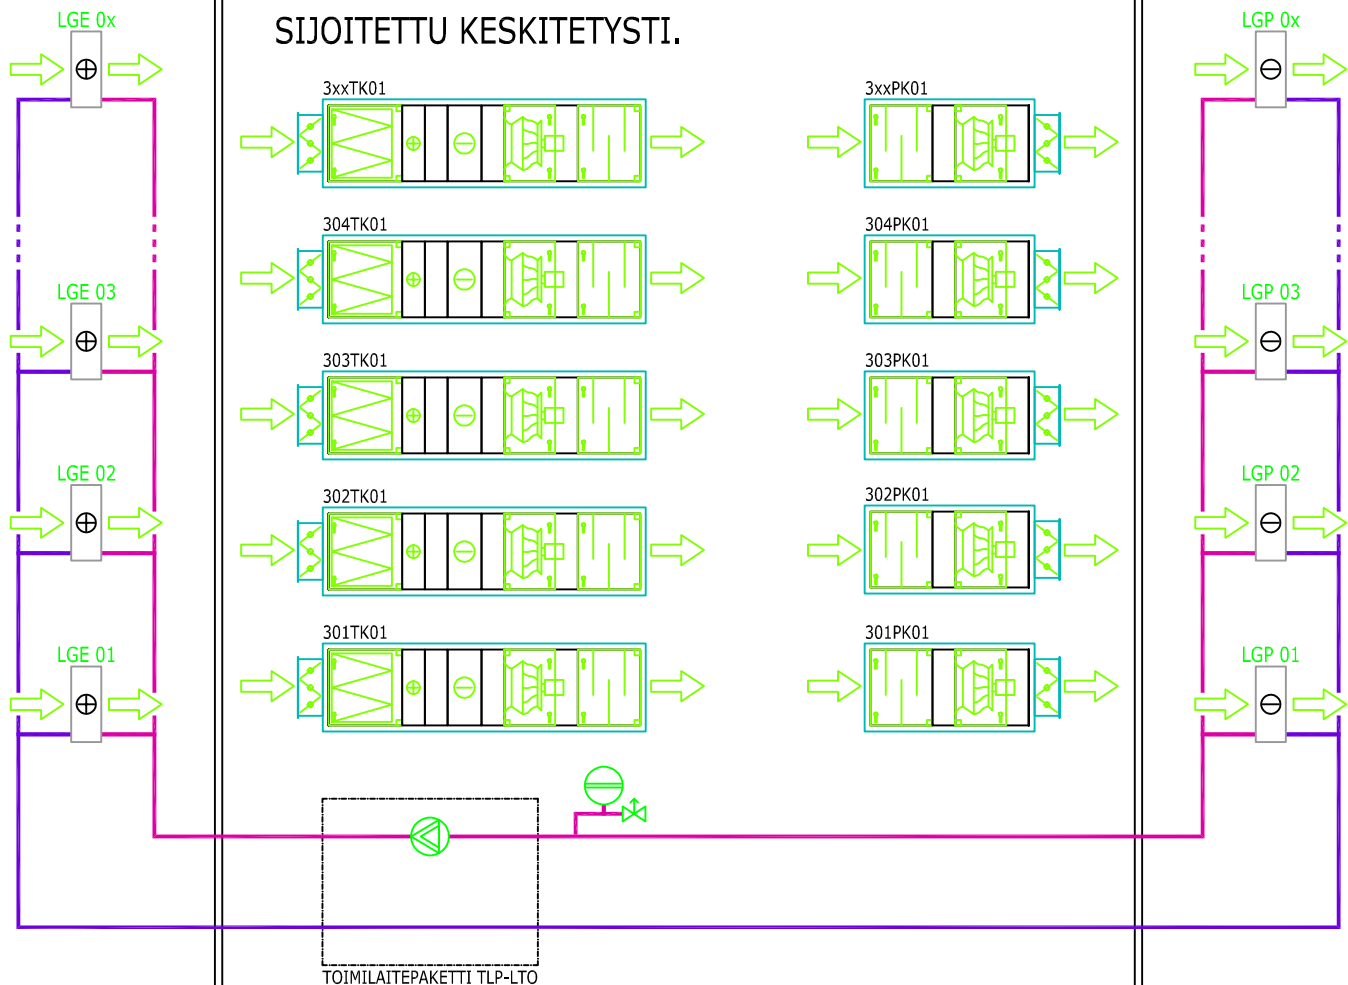

ULKOSÄLEIKKÖ /
VESIKATTO /
RAITISILMAKAMMIO

IV-KONEHUONE

JÄTEILMASÄLEIKKÖ /
VESIKATTO /
JÄTEILMAKAMMIO

USEAAN TULO- JA POISTOILMAKONETTA PALVELEVA RETERMIA LTO- RATKAISU. TULO- JA
POISTOPATTERIT SIJOITETTU KESKITETYSTI.

Tulopatterit (LGE) sijoitetaan raitisilmakammioon/-katokseen/-säleiköksi. Tuloilmakoneiden ilmanotto keskitetysti LTO-järjestelmän jälkeen. Tuloilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai erilliskomponenteista koottuja ratkaisuja.

Poistopatterit (LGP) sijoitetaan poistoilmakammioon/katokseen. Poistoilmakoneiden jäteilma keskitetysti ennen LTO-järjestelmää. Poistoilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai aksiaali-/kanavapuhaltimeen perustuvia ratkaisuja.

Tulo- ja poistopatterit sekä toimilaittepaketti Retermia-toimituksessa.